



GVI



Mińsk Mazowiecki, dnia 10.07.2017 r.

PL.83.10.2017

**Burmistrz Miasta
Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3-go Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki**

Dotyczy: Pismo HK.411.2.2017.

W związku z otrzymaniem informacji od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim o przekroczeniach parametrów wody w dwóch budynkach wielorodzinnych na terenie Mińska Mazowieckiego na ul. Okrzei 20 m. oraz na ul. Wyszyńskiego 32/34 m. w dniu 6.07.2017r wspólnie z PPIS Akredytowane Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. przeprowadziło badania rekontrolne wody w sieci wodociągowej zasilającej wyżej wymienione budynki. Przeprowadzone badania próbek wody wskazują, że parametry wody w sieci wodociągowej nie przekraczają parametrów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U 2015, poz. 1989). Woda nadaje się do picia.


Ponadto Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. informuje, że za jakość wody za wodomierzem głównym odpowiada właściciel budynku i na nim ciąży odpowiedzialność właściwej eksploatacji instalacji wewnętrznej.

Załączniki:

1. Sprawozdanie z badań P_M/184/2017
2. Sprawozdanie z badań P_M/185/2017

PREZES ZARZĄDU

Bernard Krekora

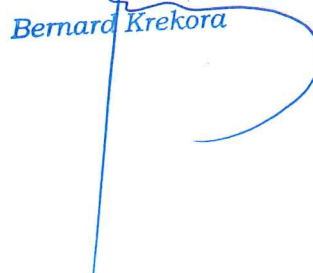



AB 1189

**PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
LABORATORIUM**

ul. Aureliusza Chróścielewskiego 1B; 05-300 Mińsk Mazowiecki

tel./fax 25 759 39 36

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr P_M/184/2017
(próbki pobrane przez Laboratorium)

1. NAZWA I ADRES KLIENTA	2. NR ZLECENIA	1/P _{CH} ,P _M ,P _S /2017
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Józefa Mireckiego 20 Dział Utrzymania Sieci	3. NR PROTOKOŁU POBIERANIA PRÓBEK	161/P _M /17
	4. NR UMOWY	-

5. PRÓBKĘ POBRAŁ:

Marianna Osica

6. MIEJSCE POBIERANIA PRÓBKİ	7. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE TYCH WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH PANUJĄCYCH W TRAKCIE POBIERANIA PRÓBKİ, KTÓRE MOGĄ WPŁYWAĆ NA INTERPRETACJĘ WYNIKÓW BADANIA
Mińsk Mazowiecki ul. Wyszyńskiego 32/34 – hydrant - woda z sieci.	Nie dotyczy

8. DATA POBIERANIA PRÓBKİ	9. METODA POBIERANIA PRÓBKİ <i>Symbol [Q] dotyczy metody akredytowanej, symbol [N] dotyczy metody nieakredytowanej</i>	10. ODCHYLENIA, UZUPEŁNIENIA, OGRANICZENIA DOTYCZĄCE POBIERANIA PRÓBKİ
6 .07 .2017	PN-EN ISO 19458:2007 [Q]	Brak

11. IDENTYFIKACJA OBIEKTU			
11a. OPIS PRÓBKİ (NAZWA PRÓBKİ)	11b. RODZAJ PRÓBKİ	11c. STAN PRÓBKİ	11d. NR PRÓBKİ
Woda do spożycia	Jednorazowa	Bez uwag	P _M /50/07/17

12. Informacje istotne dla wykorzystania wyniku badania

Obszar regulowany prawnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dziennik Ustaw 2015 poz.1989) .Metody badawcze zgodnie z decyzją nr HK.4103.1.2017 wydana przez PPIS w Mińsku Mazowieckim z dnia 9.06.2017 na wykonywanie badań jakości wody przeznaczonej do spożycia

13. DATA PRZYJĘCIA PRÓBKİ DO LABORATORIUM	14. DATA ROZPOCZĘCIA BADAŃ	15. DATA ZAKOŃCZENIA BADAŃ
6 .07 .2017	6 .07 .2017	8 .07 .2017

16. UWAGI: odstępstwa, uzupełnienia albo ograniczenia od metody badawczej, inne

Brak

Uwagi:

1. Wyniki dotyczą wyłącznie badanych obiektów.
2. Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium nie powinno być powielane inaczej niż w całości.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr P_M/184/2017
(próbki pobrane przez Laboratorium)

L.p.	Badane cechy ¹⁾	Wyniki badań z podanymi niepewnościami ²⁾ (jeśli dotyczy)	Jednostki miar	Identyfikacja metody: normy lub procedury badawcze	Wartości dopuszczalne ³⁾	Uwagi ⁴⁾
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Liczba bakterii grupy coli [Q] (temperatura inkubacji 36°C ± 2°C)	0	jtk/100ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	0	-
2	Liczba bakterii Escherichia coli [Q] (temperatura inkubacji 36°C ± 2°C)	0	jtk/100ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	0	-
3	Liczba paciorkowców kałowych (enterokoki) [Q] (temperatura inkubacji 36°C ± 2°C)	0	jtk/100ml	PN-EN ISO 7899-2:2004	0	-

Objaśnienia:

1) Symbol [Q] dotyczy badań akredytowanych, symbol [N] dotyczy badań nieakredytowanych.

2) Podane wartości niepewności stanowią niepewność rozszerzoną przy założonym poziomie ufności w przybliżeniu 95% i współczynniku rozszerzenia k=2. Niepewność uwzględnia pobieranie próbek (symbol [P]) lub nie uwzględnia pobierania próbek (brak symbolu)

3) Wartości dopuszczalne podane na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2015 poz.1989)

4) W tym informacja o stosowaniu metod badawczych innych niż wskazanych w przepisie prawa (jeśli dotyczy).

Data sporządzenia sprawozdania: 10.07.2017

Wykonał badania:

Samodzielny laborant

Marianna Osica

Autoryzował sprawozdanie:

Samodzielny laborant

Marianna Osica



AB 1189

**PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
LABORATORIUM**

ul. Aureliusza Chróścielewskiego 1B; 05-300 Mińsk Mazowiecki

tel./fax 25 759 39 36

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr P_M/185/2017
(próbki pobrane przez Laboratorium)

1. NAZWA I ADRES KLIENTA	2. NR ZLECENIA	1/P _{CH} ,P _M ,P _S /2017
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Józefa Mireckiego 20 Dział Utrzymania Sieci	3. NR PROTOKOŁU POBIERANIA PRÓBEK	162/P _M /17
	4. NR UMOWY	-

5. PRÓBKĘ POBRAŁ:
Marianna Osica

6. MIEJSCE POBIERANIA PRÓBKİ	7. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE TYCH WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH PANUJĄCYCH W TRAKCIE POBIERANIA PRÓBKİ, KTÓRE MOGĄ WPŁYWAĆ NA INTERPRETACJĘ WYNIKÓW BADANIA
Mińsk Mazowiecki ul. Okrzei – hydrant - woda z sieci.	Nie dotyczy

8. DATA POBIERANIA PRÓBKİ	9. METODA POBIERANIA PRÓBKİ <i>Symbol [Q] dotyczy metody akredytowanej, symbol [N] dotyczy metody nieakredytowanej</i>	10. ODCHYLENIA, UZUPEŁNIENIA, OGRANICZENIA DOTYCZĄCE POBIERANIA PRÓBKİ
6 .07 .2017	PN-EN ISO 19458:2007 [Q]	Brak

11. IDENTYFIKACJA OBIEKTU			
11a. OPIS PRÓBKİ (NAZWA PRÓBKİ)	11b. RODZAJ PRÓBKİ	11c. STAN PRÓBKİ	11d. NR PRÓBKİ
Woda do spożycia	Jednorazowa	Bez uwag	P _M /51/07/17

12. Informacje istotne dla wykorzystania wyniku badania
Obszar regulowany prawnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dziennik Ustaw 2015 poz. 1989) .Metody badawcze zgodnie z decyzją nr HK.4103.1.2017 wydana przez PPIS w Mińsku Mazowieckim z dnia 9.06.2017 na wykonywanie badań jakości wody przeznaczonej do spożycia

13. DATA PRZYJĘCIA PRÓBKİ DO LABORATORIUM	14. DATA ROZPOCZĘCIA BADAŃ	15. DATA ZAKOŃCZENIA BADAŃ
6 .07 .2017	6 .07 .2017	8 .07 .2017

16. UWAGI: odstępstwa, uzupełnienia albo ograniczenia od metody badawczej, inne
Brak

Uwagi:

1. Wyniki dotyczą wyłącznie badanych obiektów.
2. Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium nie powinno być powielane inaczej niż w całości.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr P_M/185/2017
(próbki pobrane przez Laboratorium)

L.p.	Badane cechy ¹⁾	Wyniki badań z podanymi niepewnościami ²⁾ (jeśli dotyczy)	Jednostki miar	Identyfikacja metody: normy lub procedury badawcze	Wartości dopuszczalne ³⁾	Uwagi ⁴⁾
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Liczba bakterii grupy coli [Q] (temperatura inkubacji 36°C ± 2°C)	0	jtk/100ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	0	-
2	Liczba bakterii Escherichia coli [Q] (temperatura inkubacji 36°C ± 2°C)	0	jtk/100ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	0	-
3	Liczba paciorkowców kałowych (enterokoki) [Q] (temperatura inkubacji 36°C ± 2°C)	0	jtk/100ml	PN-EN ISO 7899-2:2004	0	-

Objaśnienia:

1) Symbol [Q] dotyczy badań akredytowanych, symbol [N] dotyczy badań nieakredytowanych.

2) Podane wartości niepewności stanowią niepewność rozszerzoną przy założonym poziomie ufności w przybliżeniu 95% i współczynniku rozszerzenia k=2. Niepewność uwzględnia pobieranie próbek (symbol [P]) lub nie uwzględnia pobierania próbek (brak symbolu)

3) Wartości dopuszczalne podane na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2015 poz.1989)

4) W tym informacja o stosowaniu metod badawczych innych niż wskazanych w przepisie prawa (jeśli dotyczy).

Data sporządzenia sprawozdania: 10.07.2017

Wykonał badania:

Samodzielny laborant

Marianna Osica
Marianna Osica

Autoryzował sprawozdanie:

Samodzielny laborant

Marianna Osica
Marianna Osica